

T . C .
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Savunma Sekreterliği

Konu: Okul ve kurumlarda oluşturulan yangın köşesi

23/06/2005

GENELGE NO:
2005/52

- İlgi: a) Bakanlar Kurulunun 12.06.2002 tarih ve 2002/4390 Karar sayılı Binaların Yangında Korunması Hakkındaki Yönetmelik (Resmi Gazete Yayın T .26.07 .2002, 8.24827) "
b) Milli Eğitim Bakanlığının 04.02.1997 tarih ve B.08.0.8A8.0.35.02.00/164 sayılı "Milli Eğitim Bakanlığı Binalarını Yangından Koruma Yönergesi".

Milli Eğitim Bakanlığı merkez taşra teşkilatı ve bağlı kuruluş birim amirleri "Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme Söndürme Yönergesi"nde belirtilen esaslara göre kendi birim ve özelliklerinin gerektirdiği ihtiyaç ve şartları dikkate alarak gerekli önleyici tedbirler alınması sağlanacaktır.

Bakanlığın merkez, taşra teşkilatı, bağlı kuruluşlar, okul ve kurumlarının her türlü binası, tesis, araç-gereç, malzeme, her tip motorlu araç vb. yangından korunması için gerekli önleyici tedbirlerin alınmasından, yangın malzeme ve yangın cihazlarının faal bir halde bulundurulmasından yangın ekiplerinin teşkil edilip eğitilmesinden ve bunlara ait planlar yapılmasından genel müdürlük, bağımsız daire başkanlıkları, kurum amirlikleri, milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri (binayı kullanan yetkili amirler) sorumludur.


Kurum ve okullarda bulunan yangın üçgeni (ısı, oksijen, yanıcı madde) düşüncesince hareketle oluşturulan yangın söndürme köşelerine (EK-1) yeni düzenleme yapılmamaktadır.

Modem yangın söndürme sistemi (Yangın dolabı, yangın söndürme cihazı ve yangın ihbar sistemi) ile teçhiz edilmiş binalarda ve betonarme binalarda ayrıca yangın söndürme köşesi yapılmasına gerek olmadığı, yangın söndürme cihazının bakım ve kontrolü, dağıtımını yerleştirilmesi konusunda EK-2 talimata göre hareket edilmesini, yangın söndürme köşelerinin binaların dışında uygun bir yerde teşkil edilmesinin uygun olacağını bu konuda gerektiren çalışmaların yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Necat BİRİNCİ
Bakan a.
Müsteşar

EKLER:
EK-1 Yangın Köşesi
EK-2 Yangın Söndürme Cihazları Bakım Talimatı

YANGIN SÖNDÜRME KÖŞESİ

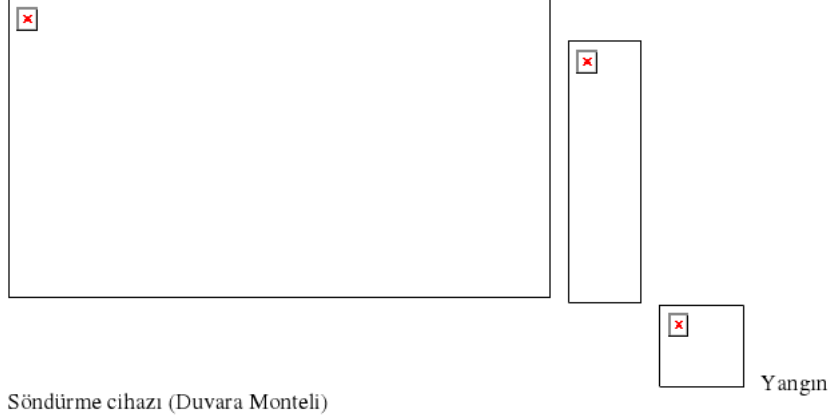

Söndürme cihazı (Duvara Monteli)

Yangın

AZAMI
MIKTARYangın Tenekeleri
(Miktarı ihtiyaca Göre
Azaltılabilir)AÇIKLAMALAR:

- 1-Tek katlı binalarda halat ve merdiven bulundurulmaz.
- 2-Küçük binalar için malzemelerin yarısı kullanılır, bu durumda kürek kancanın, balta kazmanın karşısına konulur.
- 3-Malzemelerin ağaç aksamları kırmızı, demir aksamları siyah yağlı boya ile boyanır.
- 4- Yangın tenekelerinin içi ve dışı pas önleyici kırmızı renk boya ile boyanır, yangın tenekelerinin sayısı ihtiyaç kadar olur. Alt sıradakiler kum, üst sıradakiler su doldurulur. Çok soğuk ve don yapan bölgelerde bütün tenekeler kum doldurulur ve tenekelerin içine su girmemesi için üzerileri temiz naylonla örtülerek üst kenarına yakın kısımdan iplikle bağlanır. Yangın tenekeleri üç sıradan fazla olmaz
- 5-Yangın söndürme köşeleri binaların dışında yapılır.
- 6-Modern yangın söndürme sistemleri ile teçhiz edilmiş binalarda ayrıca yangın söndürme köşesi yapılmaz.

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ BAKIM VE KONTROLÜ

Yangın söndürme cihazlarının cinsine göre, aylık, altı aylık, bir yıllık, yıllık, on yıllık bakım ve kontrolleri yapılır.

Aylık kontrol:

- * Genel durumu,
- * Emniyet sibobu,
- * Mühür veya pimi,
- * Hortum, lans ve tetiği kontrol edilir

Altı aylık kontrol:

Aylık kontrole ilaveten cihaz ve CO2 tüpü tartılır.

Bir yıllık kontrol:

Altı aylık kontrole ilaveten cihazın kapağı açılarak içindeki maddenin niteliğini kaybedip etmediği kontrol edilir. Beş veya on yıllık kontrol:

Cihaz tamamen boşaltılarak tüpün niteliğini kaybedip etmediği su basınç testi ile kontrol edilebilir.

YANGIN RİSKİNE GÖRE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ DAĞILIMI

1- Az tehlikeli bölgeler için:

İlk 50 m2 ye bir adet 6 kg lık yangın söndürme cihazı, müteakip her 200 m2 için bir adet 6 kg lık yangın söndürme cihazı kullanılır.

2- Çok tehlikeli bölgeler için:

İlk 50 m2 ye bir adet yangın söndürme cihazı, müteakip 200 m2 için iki adet 6 kg lık yangın söndürme cihazı konulur.

3- Motorlu cihazlar için:

Kurum ve okullarda hizmet aracı olarak kullanılan;

a) Binek otomobillerde 2 kg lık bir adet yangın söndürme cihazları bulundurulmalıdır.

b) Oturma yeri 14 kişiye kadar olan otolarda 6 kg lık yangın söndürme cihazlardan bir adet bulundurulmalıdır.

c) Oturma yeri 14 kişiden fazla veya tehlikeli madde taşıyan otolarda 6 kg lık iki adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ YERLEŞTİRİLMESİ

1- Yangın söndürme cihazlarının konulacağı yer, yangın çeşidine uygun olmalıdır.

2- Yangın söndürme cihazları, çabuk ulaşılabilir personelin görebileceği yerde olmalı, yerleri hiç değiştirilmemeli, cihaz ve yerleri numaralandırılmalıdır.

3- Yangın söndürme cihazları, duvara asılı olmalı. yerden yüksekliği 90 cm'i geçmemelidir.

4- Yangın söndürme cihazları, yangın çıkması olasılığı olan yerlere yakın olmalıdır.

MEB Savunma Sekreterliği Atatürk Bulvarı No:98
1. Kat C-Blok Bakanlıklar i ANKARA